


WIZUALIZACJA



Urządzenia wykonane w oparciu o normę PN-EN 1176-1:2009 i posiadające aktualny Certyfikat

RZUT ZE STREFĄ I WYMIARAMI

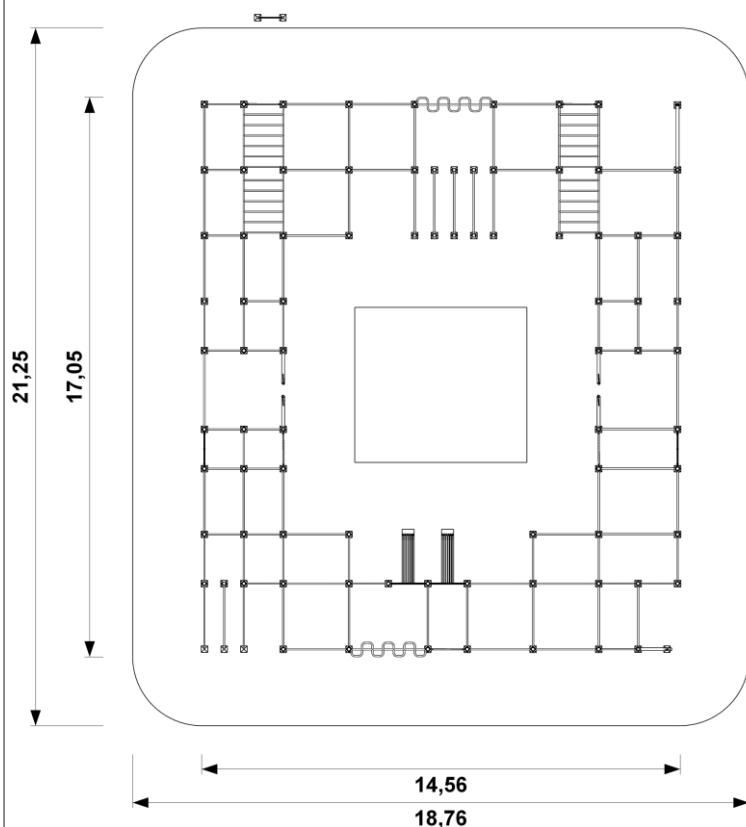

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- drabinka pozioma	- 5 szt.
- drabinka pionowa	- 4 szt.
- drążek 1,2 m	- 23 szt.
- drążek 1,5 m	- 13 szt.
- drążek 2,0 m	- 41 szt.
- drążek 2,4 m	- 6 szt.
- żmijka 2,4 m	- 2 szt.
- poręcz równoległe 2,0 m	- 5 szt.
- poręcz skośne	- 3 szt.
- ławeczka	- 2 szt.
- koła gimnastyczne	- 2 kpl.
- pole dance	- 1 szt.
- ścianka	- 2 szt.
- lina do wspinania	- 1 szt.
- słup 2,5 m	- 58 szt.
- słup 1,9 m	- 8 szt.
- słup 1,3 m	- 9 szt.
- tablica informacyjna	- 1 szt.

WYMIARY ZESTAWU

Wymiary urządzenia: 17,05 x 14,56 x 3,44 m

Wymiary strefy bezpiecznej: 21,25 x 18,76 m

Powierzchnia strefy bezpiecznej: 370,16 m²

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 2,40m

PARAMETRY TECHNICZNE

Słupy stalowe o przekroju 88,9x3,6 mm, malowane podwójną warstwą farby proszkowej na kolor czarny (RAL 9005)

Drążki montowane do słupów za pomocą obejm

Drążki ocynkowane ogniowo wykonane z rur o grubości ścianki dostosowanej do długości, tj.:

1,2 m – 33,7x2,9 mm

1,5 m – 33,7x4,0 mm

2,0 m – 42,4x4,0 mm

2,4 m – 48,3x4,0 mm

Drabinki, ławeczki, żmijki, poręcze - ocynkowane ogniowo

Rura pole dance wykonana ze stali nierdzewnej o przekroju 42,4x4,0 mm

Lina do wspinania jutowa

Obręcze kół gimnastycznych wykonane ze stali nierdzewnej zawieszane na pasach


Ścianka wykonana ze sklejki antypoślizgowej

Tablica informacyjna malowana podwójną warstwą farby proszkowej na kolor czarny (RAL 9005), wyposażona w naklejkę z regulaminem korzystania z placu i przykładowymi ćwiczeniami.

Na zamówienie drążki, drabinki, ławeczki, żmijki, poręcze wykonywane ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej.

Możliwość malowania słupów na dowolny kolor z palety RAL.

SPOSÓB FUNDAMENTOWANIA

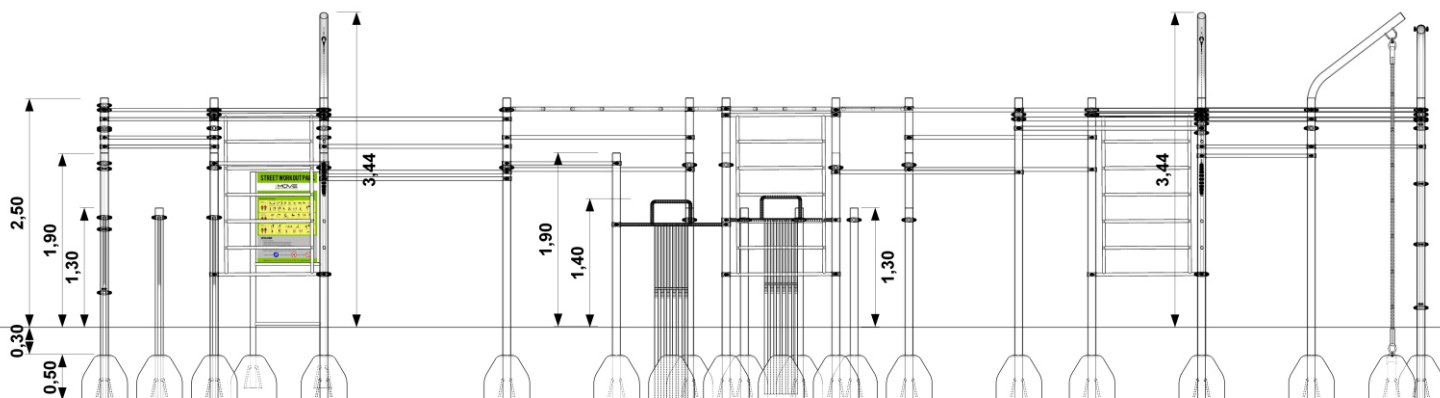

Każdy słup zalewany betonem półsuchym C20/25 na głębokości 80 cm. Objętość podstawy fundamentowej jednego słupa: min. 0,125m³. Fundamenty znajdują się minimum 30 cm pod ziemią co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.

WYMAGANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE AMORTYZUJĄCE UPADEK

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 400 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 400 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 400 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 400 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017